


poza jezdniami– pod drogami i chodnikami– piaskiem z zagęszczaniem do
wskaźnika zagęszczania $I_s=0,95$.
w pozostałych przypadkach– gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni.

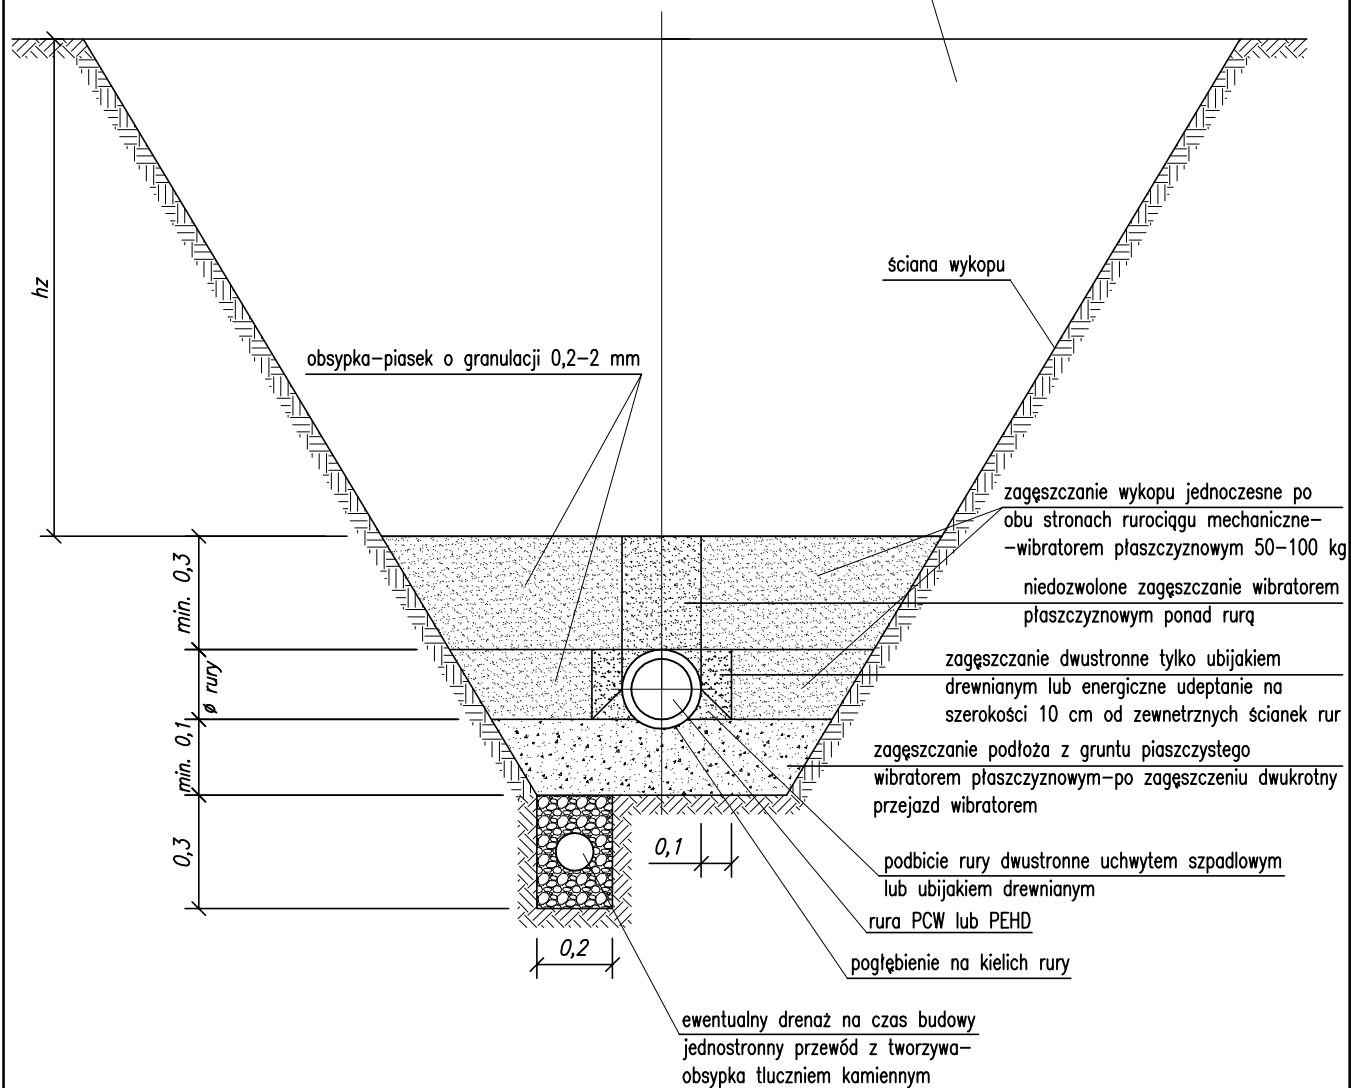

OBIEKT	PRZEBUDOWA PRZYKANALIKA SANITARNEGO DO BUDYNKU GŁÓWNEGO DPS "NAD POTOKIEM"		
ADRES	RADOM, ul. STRUGA 88		PROJEKT BUDOWLANY
TREŚĆ OPRACOWANIA	P.B. PRZEBUDOWY PRZYKANALIKA SANITARNEGO SPOSÓB UŁOŻENIA RUR W WYKOPIE		DATA 03.2009
			SKALA -
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Jarosław GŁAŻEWSKI upr. bud. Wa-242/01 Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa MAZ/IS/4180/01		NR RYS. 4