


I PIĘTRO  
II PIĘTRO

Urząd Miejski  
w Radomiu  
Wydział Architektury  
ul. Jana Kilińskiego 30  
26-610 Radom

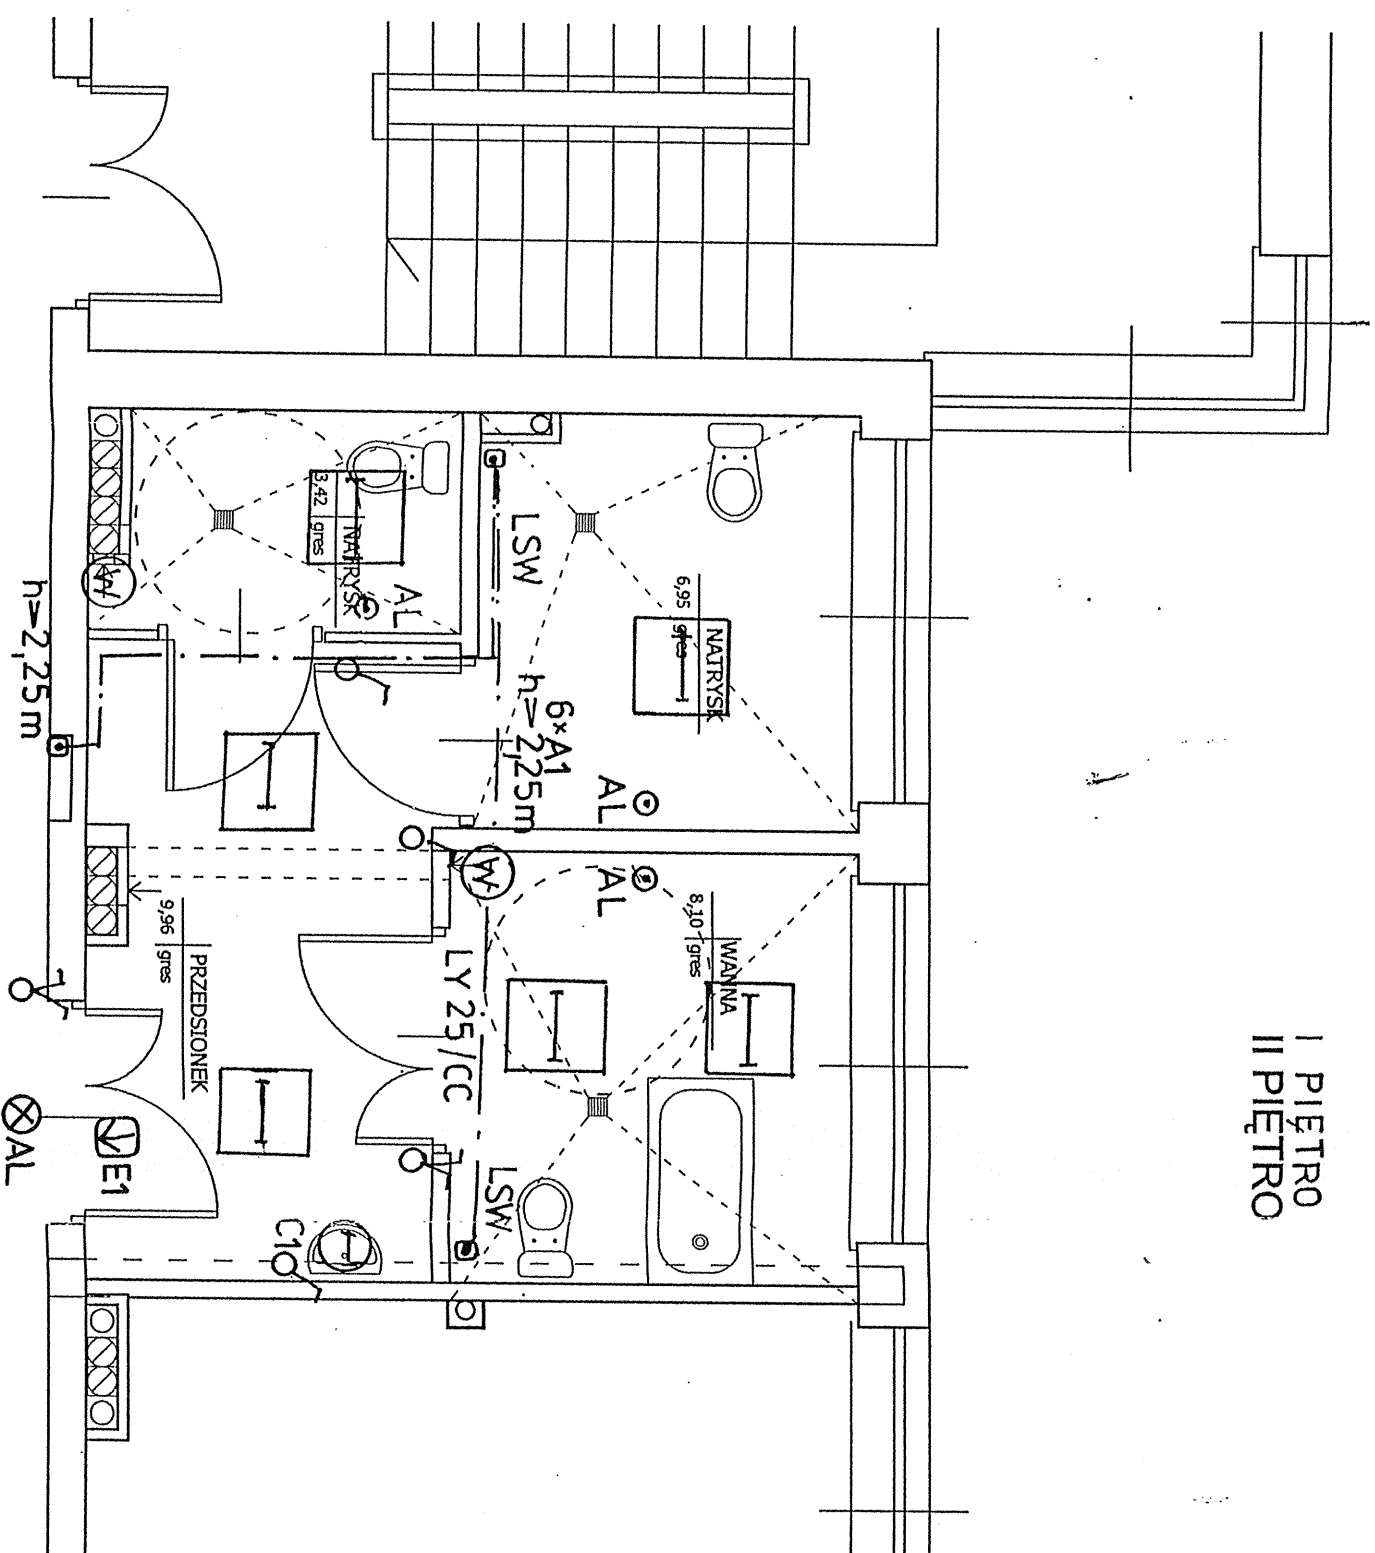

UWAGI

1. Przewody układać zgodnie z opisem technicznym
2. Wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze
3. Oświetlenie zgodne z PN-IEC
4. Przyciski i lampki potwierdzeń sygnalizacji przzewowej zabudować jako element sygnalizacji przyzywowej całego budynku
5. Wykonać główne połączenia wyrównawcze w piwnicach budynku

OZNACZENIA

- A1 – Oprawa świetłówkowa ~~4x18W~~ IP54 – ~~ES~~ ~~AGA~~  
C1 – Oprawa świetłówkowa ~~4x18W~~ IP65 18W – ~~AGA~~  
E1 – Oprawa ośw. ewak. jednostronna 3h ~~VE~~ ~~AGA~~  
AL – Przyciski z potwierdzeniem sygnalizacji alarmowej, Sygnalizatory  
LSW – lokalna szyna wyrównawcza, szyna wyrównawcza  
W – Wentylator łazienkowy

istn. rozdz.  
T...

**mgr inż. ROBERT NOWAK**  
Uprawnienia budowlane do  
projektowania i kierowania  
robotami w specjalności  
Instalacje i sieci elektroenergetyczne  
Nr uprawnień: GP-III-442/24/2014

**mgr inż. ROBERT NOWAK**  
Uprawnienia budowlane do  
projektowania i kierowania  
robotami w specjalności  
Instalacje i sieci elektroenergetyczne  
Nr uprawnień: GP-III-442/24/2014

TN-S

Obiekt	Radom ul Struga 88 DPS „Nad Potokiem” Budynek „Marszałka”		
Temat	Instalacje elektryczne łazienek po modernizacji		
Projektant	R. Nowak	1:50	
		Rys 1	