


istniejący grzejnik żeliwny członowy 13 elem. pozostawić bez zmian  
na gałęźce zasilającej zamontować zawór grzejnikowy  
termostatyczny prosty DN 15 mm (nastawa "całkowicie otwarty")  
z głowicą termostatyczną cieczową (model instytucyjny,  
z zabezpieczeniem przed kradzieżą i manipulacją);  
na gałęźce powrotnej zawór grzejnikowy powrotny DN 15 mm

istniejący grzejnik żeliwny członowy 6 elem. pozostawić bez zmian  
na gałęźce zasilającej zamontować zawór grzejnikowy  
termostatyczny prosty DN 15 mm (nastawa "całkowicie otwarty")  
z głowicą termostatyczną cieczową (model instytucyjny,  
z zabezpieczeniem przed kradzieżą i manipulacją);  
na gałęźce powrotnej zawór grzejnikowy powrotny DN 15 mm

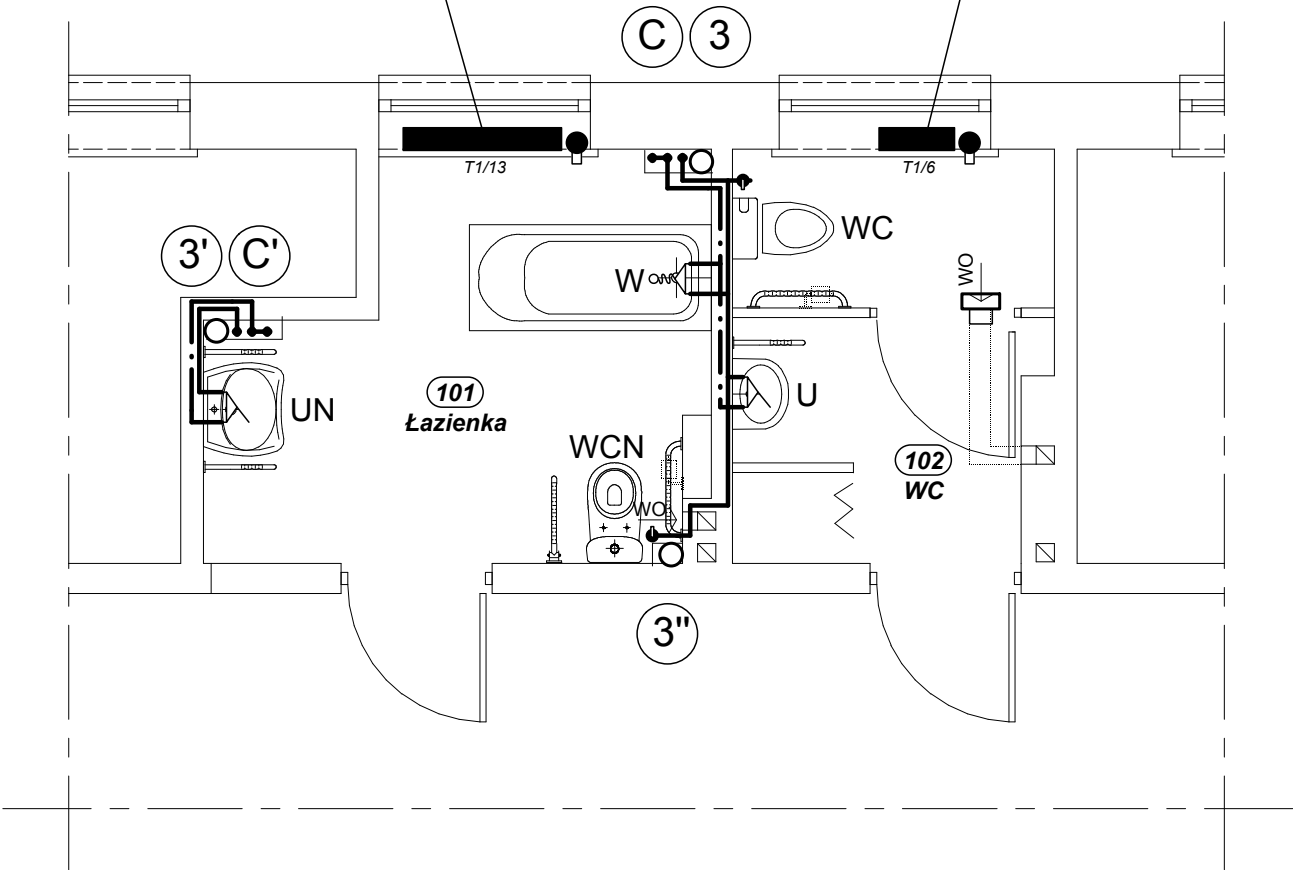

OZNACZENIA

- rurociągi wody zimnej
- · - rurociągi wody ciepłej
- ~ - rurociągi cyrkulacyjne
- + - rurociągi kanalizacyjne

3 piony kanalizacyjne

A piony wodociągowe

Pozostałe oznaczenia wg Opisu Technicznego